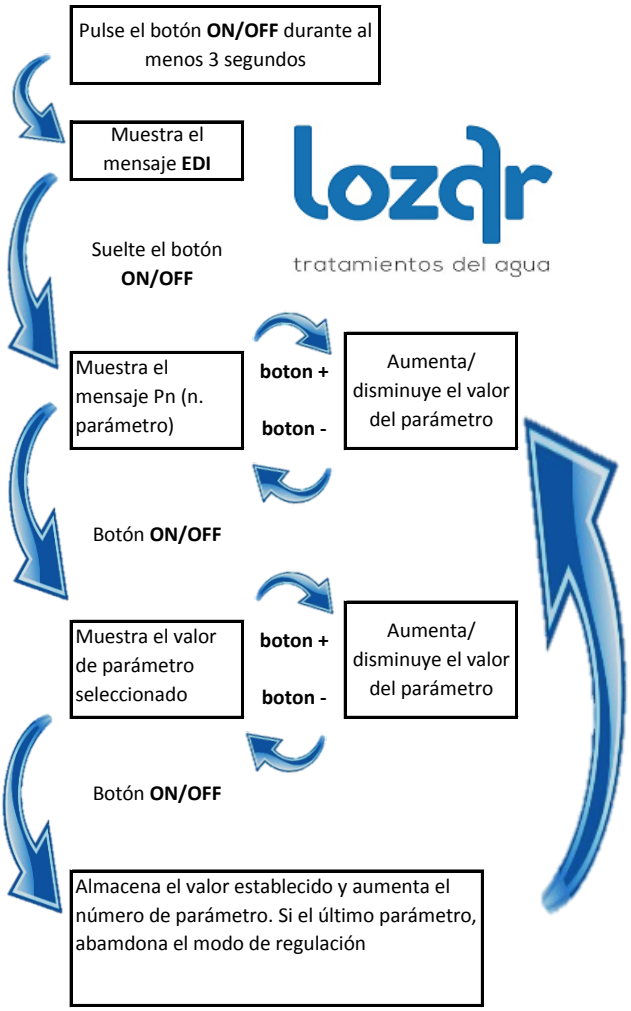

Parámetro	Descripción	Valor por defecto	Valor ajustado
P01	Tipo medición: 0 = pH con 2 decimales 1 = pH con 1 decimal 2 = Redox 3 = Funcionamiento manual	0	
P02	Máx frecuancia de trabajo	30 i/min	
P03	Entrada nivel: 0 = NA (flujo) 1 = NC (nivel)	0	
P04	Memorización estado pulsando ON/OFF al apagarse: 0 = NO 1 = SI	1	
P05	Tipo ajuste 0 = OFF 1 = ON 3 = Proporcional ácido 4 = ON/OFF Cloro 5 = Proporcional cloro	3	
P06	Umbral de trabajo min. 0 máx. 14.0	7.00	
P07	Histéresis min. 0.02pH o 2mV máx. 2.00pH o 200mV	0.20	
P08	Retardo de inicio (min) min. 0 máx. 30	0	
P09	Retardo de alarma (min) min. 0 máx. 600	0	

PARA CAMBIO DE pH A RH EN P03, QUITAR LA CORRIENTE UNA VEZ PUESTO EL VALOR.

BIEN	MAL
- .00 OFSET 7	OFSET 7 - .50
+ 1.00 GAIN 4	GAIN 4 + 1,25